

NOTAS GERAIS PARA EXTINTORES


SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR



OBRIGATÓRIO SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR COM PICTOGRAMA EM CASO DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE PAREDE, A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DO EXTINTOR, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,80M DA BASE DO PICTOGRAMA AO PISO ACABADO. NO CASO DE EXTINTORES LOCADOS EM SUPORTE SOBRE O PISO, A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR AGREGADA AO SUPORTE.


FIXAÇÃO DO EXTINTOR

PAREDE



A FIXAÇÃO DO APARELHO DEVERÁ SER INSTALADA COM PREVISÃO DE SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO TOTAL DO APARELHO A SER INSTALADO.

PISO




SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR

PAREDE



Fixado na Parede

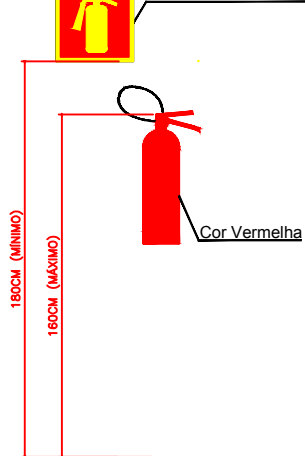


Cor Vermelha

PISO




Agregado ao suporte



PISO ACABADO

EXTINTORES



QUADRO DE LEGENDAS

IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

Art. 21 Para a sinalização de piso, deve ser previsto sob o extintor um quadrado com 100 cm de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.

DETALHE - SINALIZAÇÃO A NÍVEL DE PISO PARA EXTINTOR SEM ESCALA