



# IN07 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO DETALHES PARA HIDRANTES

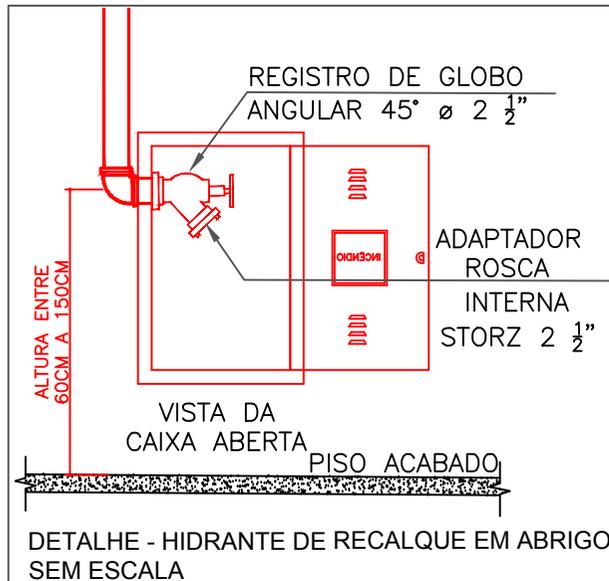

QUADRO DE LEGENDAS	
IN 07 - SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)	
Art. 66	Quando o hidrante de recalque estiver dentro de abrigo, este deverá ter dimensões mínimas de 50x50 cm e distância mínima entre saída do recalque e obstáculo (parede ou abrigo) de no mínimo 30 cm.
Art. 67	Se existir abrigo para o hidrante de recalque, a porta do abrigo deve: I - ser fácil de abrir, sem tranca ou cadeado II - possuir abertura para ventilação III - permitir o manuseio fácil de mangueiras IV - ser metálico ou de madeira, na cor vermelha com a inscrição INCÊNDIO ou pictograma; se em vidro deve ser temperado, liso, transparente e incolor Para abrigos instalados em área externa, permanentemente ventilado, ao ar livre e fora da projeção da edificação, admite-se que o material seja de polímeros plásticos, desde que não seja propagante de chamas.
Art. 68	É proibido o uso de válvula de retenção que impeça a retirada de água do SHP, através do hidrante de recalque.

## SINALIZAÇÃO DE PISO SHP

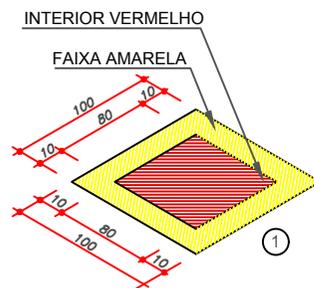

QUADRO DE LEGENDAS	
IN 07 - SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
①	Art. 61 Nos imóveis com ocupação industrial, depósitos, garagens, postos para reabastecimento de combustíveis ou edificações especiais, os hidrantes ou mangotinhos devem ser sinalizados no piso com a pintura de um quadrado, com 100 cm de lado na cor vermelha e com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.

DETALHE - SINALIZAÇÃO A NÍVEL DE PISO PARA EXTINTOR E HIDRANTE  
SEM ESCALA